


XTR2

EN **SMOKE CARTRIDGE** REMOVAL & REPLACEMENT

SE **RÖKPATRON** AVLÄGSNANDE OCH UTBYTE

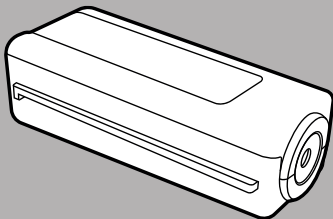

detectortesters

No Climb Products Ltd.
163 Dixons Hill Road, Welham Green.
Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom
Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger
Hessenweier 9,79108 Freiburg, DE
Tel: +49 (0) 7665 91 21 74

detectortesters.com

Note:

When replacing the smoke cartridge, ensure that the unit is switched off before opening the back cover.

Observera:

Vid byte av rökpatronen, se till att enheten är avstängd innan du avlägsnar det bakre locket.

**UK
CA**



EN

REMOVAL

Remove the empty smoke cartridge from the generator. (Do not remove the generator).

REPLACEMENT

Do not insert the smoke cartridge without the generator fitted into the main unit.

Slide the smoke cartridge completely into the generator housing following the guide rails.

Once inserted into the generator do not remove until indicated that a replacement is necessary.

Do not re-use old smoke cartridges.

SE

AVLÄGSNANDE

Ta bort den tomma rökpatronen från generatort. (Ta inte bort generatort.)


UTBYTE

Sätt inte i rökpatronen innan generatort har placerats i huvudenheten.

Skjut in rökpatronen helt i rökgeneratorkåpan längs med styrskenorna.

När den väl har placerats i generatort, ta inte bort den förrän enheten indikerar att byte är nödvändigt.

Återanvänd **inte** rökpatroner

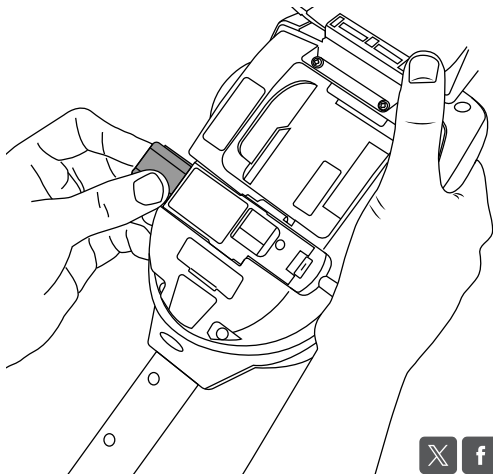

support@detectortesters.com

LIT1250-2